

Specifická potřeba vody na 1 obyvatele a podíl domácností napojených na kanalizaci s ČOV v roce 2001



podíl domácností (%)

průměr ČR: 69,7

minimum: 40,7 Semily

maximum: 99,4 Praha

pozn.: hodnoty nad průměrem ČR
zobrazeny červeně

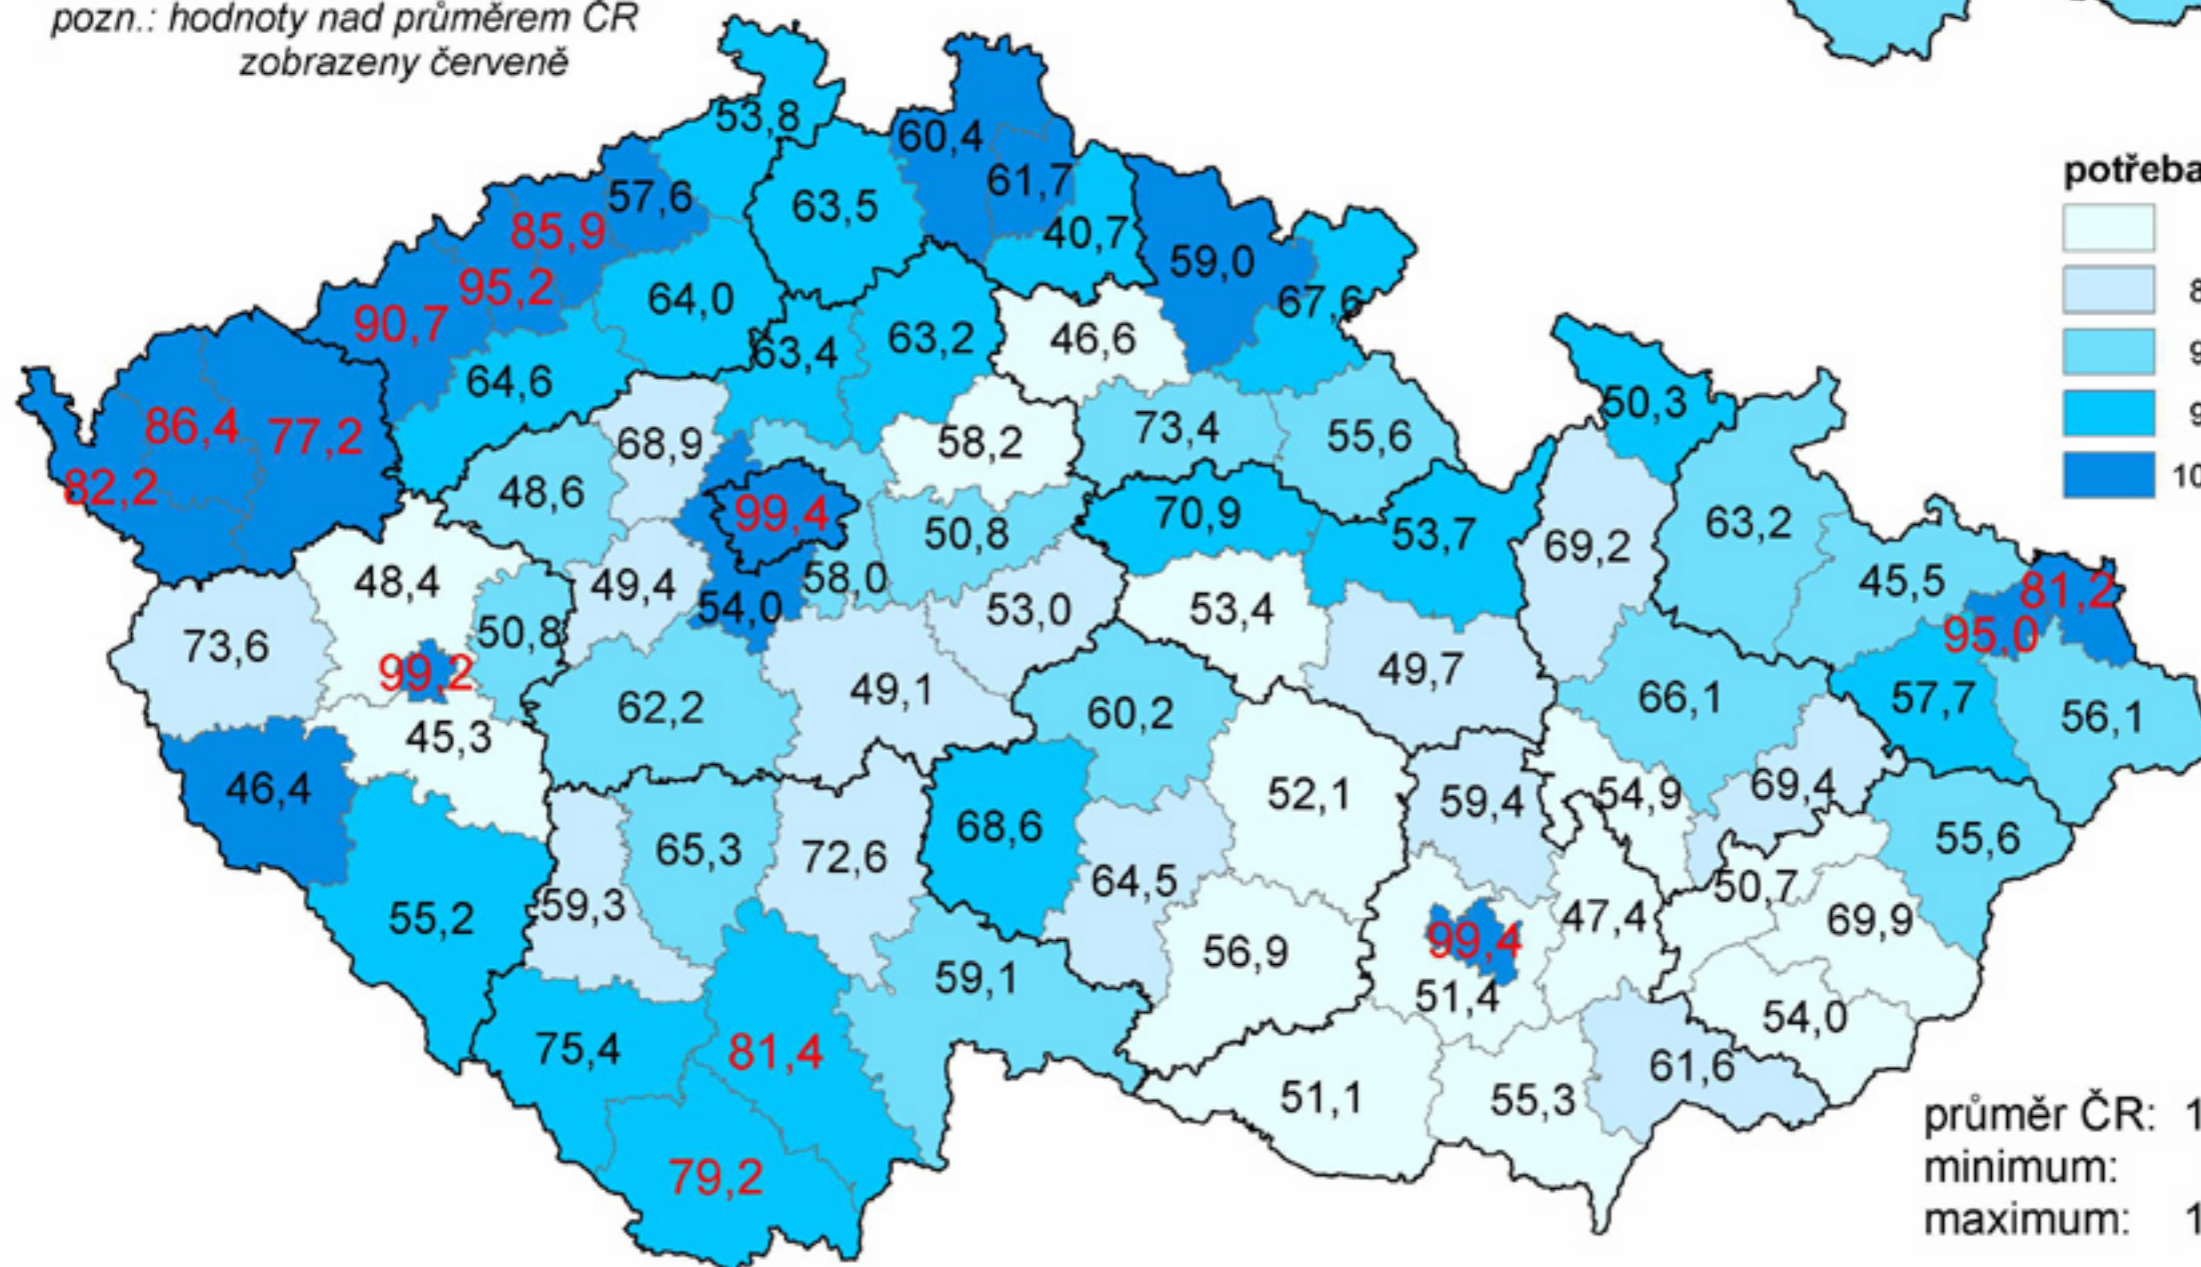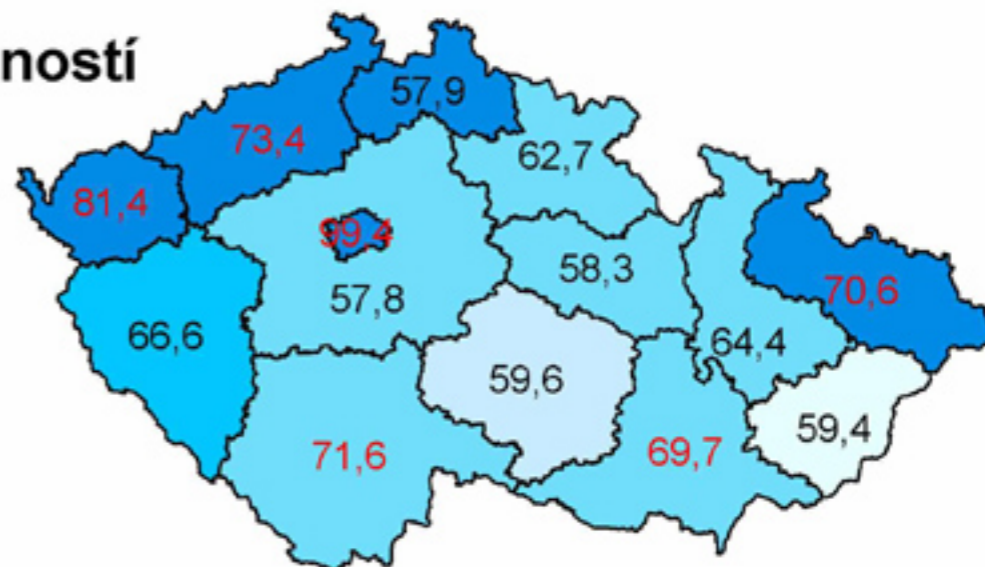

průměr ČR: 104,30
 minimum: 70,96 Vyškov
 maximum: 137,90 Praha